

崇明庙镇渔光互补项目升压站选址专项规划 规划公示

根据《中华人民共和国城乡规划法》、《上海市城乡规划条例》的要求，开展《崇明庙镇渔光互补项目升压站选址专项规划》规划公示，广泛征求社会各界的意见和建议。

项目名称：崇明庙镇渔光互补项目升压站选址专项规划

公示时间：2025年01月13日-2025年02月12日

意见截至日期：2025年02月12日

公示网站地址：<http://www.shcm.gov.cn>

联系邮箱：cmgh2035@163.com; mzbgsygx@163.com

联系地址：城桥镇东门路197号 上海市崇明区规划和自然资源局；崇明区宏海公路1829号 上海市崇明区庙镇人民政府

联系电话：021-59623730

邮编：202150

一、规划背景

崇明庙镇渔光互补项目由中国华能集团有限公司投资开发建设，项目总建设规模约95.08MWp，为满足庙镇渔光互补项目的电力送出需求，启动本次110kV升压站选址专项规划的编制工作。

二、选址规划

庙镇渔光互补项目110kV升压站选址位置位于庙镇合作垦区的中部，该用地在崇明区庙镇郊野单元（村庄）规划中为养殖水面用地，本次专项规划拟将该地块调整为供电用地（U12）。规划110kV升压站站址呈矩形，长约68米，宽约52米，站址总面积约3458平方米。

三、地块控制


地块主要控制指标建筑高度不超过10米，考虑到光伏发电其他必要设施设置的特殊要求，场地内避雷针等构筑物的高度不受建筑10米限高的要求。

四、接入系统方案


规划从升压站向西沿合付东路出线，跨越北横引河后继续沿规划合作公路敷设至现状北沿公路南侧，最后沿北沿公路南侧向北敷设至现状110kV红星变电站，新建110kV线路长度约4.9km。最终接入方案以选线规划报告为准。



崇明庙镇渔光互补项目110kV升压站选址方案区位示意图

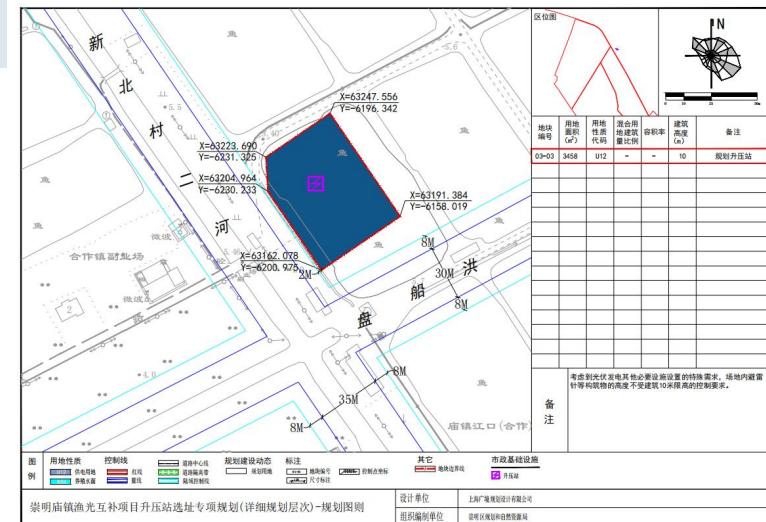

崇明庙镇渔光互补项目110kV升压站规划选址方案图则

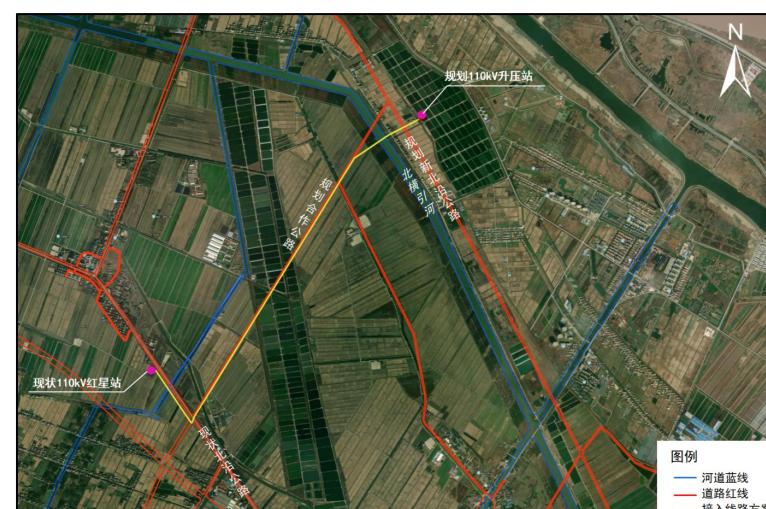

崇明庙镇渔光互补项目110kV升压站接入线路路径示意图